



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 REGIONE PIEMONTE
 Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
 Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
 Cod. fiscale/P.I. 11632570013
 Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino
 ' 011/5661566 ' 011/4393111

Servizio di verifica e manutenzione periodica comprensivo di interventi straordinari in regime di pronta disponibilità dei Gruppi statici di continuità CEI 64-8/7 in dotazione ai Presidi ospedalieri OMV-SGB, Comprensorio ospedaliero OAS-BV e ai Presidi territoriali delle Circ. 4, 5, 6 e 7 dell'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"

Periodo: 24 mesi

Livello di progettazione	Progetto Esecutivo
Categoria di progetto	Impianti elettrici
Documento	<i>Schede tecniche con ubicazione UPS ed alimentatori - Presidio Ospedaliero Maria Vittoria, Comprensorio Ospedaliero Amedeo di Savoia - Birago di Vische e Presidi territoriali delle Circoscrizioni 4 e 5</i>

n. documento ISC-066-16 del 13/11/2017

Autore	Progettista	Responsabile di progetto
--------	-------------	--------------------------

Approvato da	Responsabile del Procedimento	Data approvazione
	Arch. Remo Viberti	




GRUPPI DI CONTINUITA' – ALIMENTATORI STABILIZZATI

N. documento	TITOLO	DATA
CRD-078-13	ELENCO – UBICAZIONE Apparecchi	24/03/2017
CRD-090-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 OMV Pad. A	24/03/2017
CRD-092-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 OMV Pad. B	24/03/2017
CRD-093-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 OMV Pad. D	24/03/2017
CRD-094-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 OMV Pad. F	24/03/2017
CRD-095-13	SCHEDA TECNICA UPS 2 OMV Pad. F	24/03/2017
CRD-096-13	SCHEDA TECNICA UPS 3 OMV Pad. F	24/03/2017
CRD-097-13	SCHEDA TECNICA UPS 4 OMV Pad. F	24/03/2017
CRD-098-13	SCHEDA TECNICA UPS 5 OMV Pad. F	24/03/2017
CRD-101-13	SCHEDA TECNICA UPS 8 OMV Pad. F	24/03/2017
CRD-102-13	SCHEDA TECNICA UPS 9 OMV Pad. F	24/03/2017
CRD-103-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 OMV Pad. H	24/03/2017
CRD-104-13	SCHEDA TECNICA UPS 2 OMV Pad. H	24/03/2017
CRD-105-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 OMV Pad. M	24/03/2017
CRD-106-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 OMV Pad. P	24/03/2017
CRD-107-13	SCHEDA TECNICA UPS 2 OMV Pad. P	24/03/2017
CRD-108-13	SCHEDA TECNICA UPS 3 OMV Pad. P	24/03/2017
CRD-109-13	SCHEDA TECNICA UPS 4 OMV Pad. P	24/03/2017
CRD-110-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 AdS Pad. A UFFICI	24/03/2017
CRD-111-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 AdS Pad. B	24/03/2017
CRD-112-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 AdS Pad. C	24/03/2017
CRD-113-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 AdS Pad. Drop-in	24/03/2017
CRD-115-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 AdS Pad. O	24/03/2017
CRD-116-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 AdS Pad. P	24/03/2017
CRD-117-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 AdS Pad. Q	24/03/2017
CRD-118-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 Via Le Chiuse	24/03/2017
CRD-119-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 Via Pacchiotti n°4	24/03/2017
CRD-120-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 C/so Toscana n° 108	24/03/2017
CRD-121-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 Pier Della Francesca	24/03/2017
CRD-122-13	SCHEDA TECNICA UPS 1 Via Del Ridotto n°3	24/03/2017
CRD-123-13	SCHEDA TECNICA ALIMENTATORE 1 OMV Pad. M	24/03/2017
CRD-124-13	SCHEDA TECNICA ALIMENTATORE 1 AdS Pad. B	24/03/2017

ELENCO - UBICAZIONE

GRUPPI DI CONTINUITA' - ALIMENTATORI STABILIZZATI PER CABINE ELETTRICHE - ACCUMULATORI							
N°UPS	PAD	Descrizione Reparto	P I A N O	Marca/Tipo UPS	Potenza	Matricola	NOTE
PRESDIO	OSPEDA	LIERO MARIA VITTORIA					
1	A	CENTRO STELLA	-1	ABLEREX/MARS	6KVA	MAI546K20037-B	CRD-090-13
1	B	MEDICINA PRIMA D'URGENZA	3	BORRI / MONOPLUS	15KVA	93-PJ-112211	CRD-092-13
1	D	CARDIOLOGIA / EMODINAMICA	-1	CHLORIDE EDP-70	30KVA	B151068	CRD-093-13
1	F	SERVER RADIOLOGIA	-1	GTEC / ARIES	30KVA	00625T633430001	CRD-094-13
2	F	RADIOLOGIA TAC	1	BORRI MONOPLUS	15KVA	PX-96-103751	CRD-095-13
3	F	DEA EX UTIC	-1	GTEC SIRIUS	20KVA	M41UT768460014	CRD-096-13
4	F	TERAPIA INTENSIVA	-1	BORRI S4000	20KVA	PX-98-109471	CRD-097-13
5	F	PRONTO SOCCORSO SALA GESSI	T	SAMA	2KVA	10137130411	CRD-098-13
8	F	BLOCCO OPERATORIO ORTOPEDIA/OCULISTICA	3	BORRI B1000	25KVA	046A100780	CRD-101-13
9	F	NEONATOLOGIA	2	BORRI B1000	25KVA	046A100779	CRD-102-13
1	H	TECNICO	T	BORRI B5000	10KVA	PX 00/112421	CRD-103-13
2	H	TECNICO	1	AROS M100	10KVA	300692	CRD-104-13
1	M	TETTO-DIFFUSIONE SONORA-ANTINCENDIO	3	POWERWARE 9120	5KVA	RW074A0031	CRD-105-13
1	P	LAB.ANALISI	-1	GTEC SIRIUS	40KVA	MA41UT580250001	CRD-106-13
2	P	FIVET	1	ABLEREX MS10000	10KVA	MA 042190001	CRD-107-13
3	P	LOCALE TECNICO	-1	RIELLO SPW	5 KVA	MR28UT745830010	CRD-108-13
4	P	ENDOSCOPIA DIGESTIVA	2	POWERTRINIX PTX	8KVA	810-151820	CRD-109-13
PRESDIO	OSPEDA	LIERO AMEDEO di SAVOIA					
1	A	UFFICI	-1	BORRI S4000	30KVA	98PX101601	CRD-110-13
1	B	CABINA ELETTRICA BIRAGO - ILLUMINAZIONE ESTERNA	-1	MARS	6KVA	Ma960740010	CRD-111-13
1	C	RUDIGOZ	T	RIELLO/MASTER DIALOG	15KVA	LZ51UP 746890001	CRD-112-13
1	/	DROP_IN METADONE	T	ELSIT/ONDA	2KVA	2010400	CRD-113-13
1	O	MICROBIOLOGIA	1	AROS/SENTINE L4	4KVA	P14648-09	CRD-115-13
1	P	CUP	T	GTEC / ARIES	10KVA	LU35UT859320001	CRD-116-13
1	Q	LAB.UNIVERSITARIO	T	GTEC / SIRIUS	20KVA	ML43UT196920005	CRD-117-13
SEDI TER	RITIRALI						
1	/	VIA LE CHIUSE 66	T	LIEBERT/GXT	6KVA	0104700064BWD1	CRD-118-13
1	/	VIA PACCHIOTTI 4_UFFICI	3	BEST/POWER	6KVA	ET610 60000020054	CRD-119-13
1	/	C/so TOSCANA 108 CUP	T	AROS	7,5KVA	---	CRD-120-13
1	/	PIER DELLA FRANCESCA	1	SOCOME/CIGYS	15KVA	P151978001	CRD-121-13
1	/	VIA DEL RIDOTTO 3	T	POWERWARE /9120	5KVA	RW343A03228	CRD-122-13
BATTERIE CABINE	ELETTRICHE	ELETTRICHE / ALIMENTATORI					
N°BAT.	PAD	Descrizione Reparto	P I A N O	Marca BAT.	Tensione Uscita	Matricola	NOTE
1	M	OMV CABINA ELETTRICA 22KV	-1	TELEGROUP/SA L48 20AS	48 V-20A dc	4426	CRD-123-13
1	B	AdS CABINA elettrica BIRAGO	-1	TELEGROUP	24V	4332	CRD-124-13

	SCHEMA TECNICA UPS	A1
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. A – piano -1 – Centro Stella	

MARCA / MODELLO	ABLEREX / MARS
MATRI COLA	MA1546K20037-B
POTENZA NOMINALE KVA	6 KVA
AUTONOMIA	10 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGH36 / 31.07.2015
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 5 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	9 Ah / Serie
	N ° Batterie	20

	<p>NOTE:</p>
---	---------------------

	SCHEDA TECNICA UPS	B1
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. B – piano 3 – Medicina Prima D'urgenza	

MARCA / MODELLO	BORRI / MONOPLUS
MATRI COLA	93-PJ-112211
POTENZA NOMINALE KVA	15 KVA
AUTONOMIA	25 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGL27 / 10.2014
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 10 ANNI
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	27 Ah / Serie
	N ° Batterie	32




NOTE: Pannello remoto nello studio dei medici

	SCHEDA TECNICA UPS	D1
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. D – piano -1 – CARDIOLOGIA / EMODINAMICA	

MARCA / MODELLO	CLORIDE / EDP70
MATRI COLA	B151068
POTENZA NOMINALE KVA	30 KVA
AUTONOMIA	45 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / FG 27004 / 10.2012
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 5 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	70 Ah / Serie
	N ° Batterie	33

	<p>NOTE:</p>
---	---------------------

	SCHEDA TECNICA UPS	F1
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. F – piano -1 – Server Radiologia	

MARCA / MODELLO	GTEC / ARIES
MATRI COLA	00625T633430001
POTENZA NOMINALE KVA	30 KVA
AUTONOMIA	45 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGL70 / 05.03.2015
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 10 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	70 Ah / Serie
	N ° Batterie	48



NOTE: Pannello remoto in portineria

	SCHEDA TECNICA UPS	F2
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. F – piano 0 – Radiologia Tac	

MARCA / MODELLO	BORRI / MONOPLUS
MATRI COLA	PX-96-103751
POTENZA NOMINALE KVA	15 KVA
AUTONOMIA	25 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGL27 / 27.01.2016
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 10 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	27 Ah / Serie
	N ° Batterie	32

	<p>NOTE:</p>
---	---------------------

	SCHEMA TECNICA UPS	F3
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. F – piano -1 – DEA EX UTIC	

MARCA / MODELLO	GTEC SIRIUS
MATRI COLA	M41UT768460014
POTENZA NOMINALE KVA	20 KVA
AUTONOMIA	45 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGB42 / 01.2014
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 12 ANNI
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	42 Ah
	N ° Batterie	40




NOTE: 30.09.2015 Sostituita n° 1
Fiamm 12 FGHL42 12V 42 Ah, vita attesa
10 anni

	SCHEMA TECNICA UPS	F4
	PRESDI O: OSPEDALE MARI A VITTORI A	
	Pad. F – piano -1 – TERAPIA INTENSIVA	

MARCA / MODELLO	BORRI / S4000
MATRI COLA	PX-98-109471
POTENZA NOMINALE KVA	20 KVA
AUTONOMIA	45 minuti - pieno carico -


INGRESSO	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / FG 27004 / 09.2012
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 5 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	70 Ah / Serie
	N ° Batterie	32

	NOTE: Pannello remoto nel reparto
---	--

	SCHEMA TECNICA UPS	F5
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORI A	
	Pad. F – piano T – P. SOCCORSO SALA GESSI	

MARCA / MODELLO	SAMA
MATRI COLA	10137130411
POTENZA NOMINALE KVA	2 KVA
AUTONOMIA	10 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	230 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
USCITA	Tensione nominale	230 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	SKB / SK 12-7 / 07.2009
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 5 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	7 Ah / Serie
	N ° Batterie	6

	NOTE:
---	--------------

	SCHEDA TECNICA UPS	F8
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. F – piano 3 – BLOCCO OPERATORIO ORTOPEDIA (ubicazione tetto Pad. M Piano. 3)	

MARCA / MODELLO	BORRI / B1000
MATRI COLA	046A100780
POTENZA NOMINALE KVA	25 KVA
AUTONOMIA	60 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGL80 / 02.10.2015
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 10 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	80 Ah / Serie
	N ° Batterie	32



NOTE: Pannello remoto in reparto

	SCHEDA TECNICA UPS	F9
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. F – piano 2 – NEONATOLOGIA (ubicazione tetto Pad. M Piano. 3)	

MARCA / MODELLO	BORRI / B1000
MATRI COLA	046A100779
POTENZA NOMINALE KVA	25 KVA
AUTONOMIA	60 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGL80 / 02.10.2015
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 10 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	80 Ah / Serie
	N ° Batterie	32

	<p>NOTE: Pannello remoto in reparto</p>
---	--

	SCHEDA TECNICA UPS	H1
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. H – piano 0 – TECNICO	

MARCA / MODELLO	BORRI / B5000
MATRI COLA	PX00-112421
POTENZA NOMINALE KVA	10 KVA
AUTONOMIA	20 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / FG 20722 / 16.12.2015
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 5 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	7,2 Ah / Serie
	N ° Batterie	64




NOTE: UPS GUASTO, BY-PASS MANUALE, MACCHINA DA SOSTITUIRE. Batterie mantenute in carica

	SCHEDA TECNICA UPS	H2
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. H – piano 1 – TECNICO	

MARCA / MODELLO	AROS / M100
MATRI COLA	300692
POTENZA NOMINALE KVA	10 KVA
AUTONOMIA	20 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Mono
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Mono
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 1221201 / 09.2012
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 5 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	12 Ah / Serie
	N ° Batterie	32

	NOTE:
---	--------------

	SCHEDA TECNICA UPS	M1
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. M – piano 3 – Tetto Diff. Sonora-Antincendio	

MARCA / MODELLO	POWERWARE / 9120
MATRI COLA	RW074A0031
POTENZA NOMINALE KVA	5 KVA
AUTONOMIA	45 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGLH28 / 31.07.2015
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 10 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	7 Ah / Serie
	N ° Batterie	60



NOTE:

	SCHEDA TECNICA UPS	P1
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. P – piano -1 – Laboratorio Analisi	

MARCA / MODELLO	GTEC / SIRIUS
MATRI COLA	MA41UT508250001
POTENZA NOMINALE KVA	40 KVA
AUTONOMIA	45 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	380 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGL100 / 21/04/2016 (Batt. 11/2015)
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 10 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	100 Ah / Serie
	N ° Batterie	40

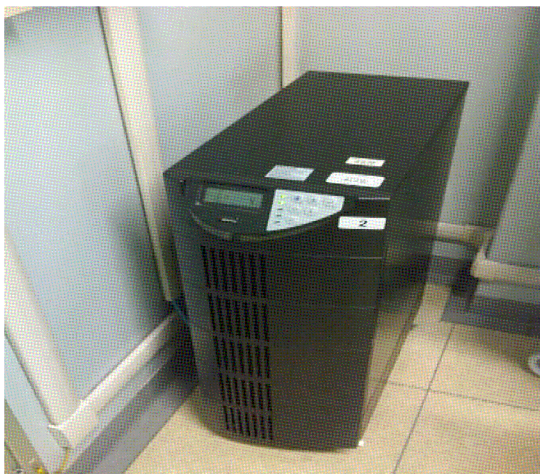


NOTE: Pannello remoto nel reparto

	SCHEDA TECNICA UPS	P2
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. P – piano 1 – Fivet	

MARCA / MODELLO	ABLEREX / MS 10000
MATRI COLA	MA0421190001
POTENZA NOMINALE KVA	10 KVA
AUTONOMIA	10 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / FGH / 04.2015
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 5 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	9 Ah / Serie
	N ° Batterie	20

	<p>NOTE:</p>
---	---------------------

	SCHEMA TECNICA UPS	P3
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. P – piano -1 – Locale Tecnico (quadri di piede)	

MARCA / MODELLO	RIELLO / SPW
MATRI COLA	MR28UT745830010
POTENZA NOMINALE KVA	5 KVA
AUTONOMIA	25 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Mono
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Mono
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	CSB / GPL1271 / GPL 12120 / 2013
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 5 ANNI
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	7 + 12 Ah / Serie
	N ° Batterie	40




NOTE:

	SCHEDA TECNICA UPS	P4
	PRESI DI O: OSPEDALE MARI A VITTORIA	
	Pad. P – piano 2 – Endoscopia digestiva	

MARCA / MODELLO	ABLEREX MARS
MATRI COLA	MC503046B0002
POTENZA NOMINALE KVA	10KVA
AUTONOMIA	20 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno// 23/10/2014
	Tipo	PIOMBO ERMETICA
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	7 Ah
	N ° Batterie	20

	NOTE:
---	--------------

	SCHEMA TECNICA UPS	A1
	PRESI DI O: AMEDEO DI SAVOIA	
	Pad. A - Palazzina Uffici – piano -1	

MARCA / MODELLO	BORRI / S4000
MATRI COLA	98PX101601
POTENZA NOMINALE KVA	30KVA
AUTONOMIA	45 minuti - pieno carico -


INGRESSO	Tensione nominale	400 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	400 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGL70/ 14.11.2016
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 10 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	70 Ah / Serie
	N ° Batterie	32

	<p>NOTE: Pannello remoto in portineria.</p>
---	--

	SCHEMA TECNICA UPS	B1
	PRESI DI O: AMEDEO DI SAVOIA	
	Pad. B - piano -1 – Cabina Elettrica Birago Illuminazione Esterna	

MARCA / MODELLO	MARS
MATRI COLA	Ma960740010
POTENZA NOMINALE KVA	6KVA
AUTONOMIA	10 minuti - pieno carico -


INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGLH28 / 06.08.2015
	Tipo	Piombo ermetico / 10 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	7.2 Ah / Serie
	N ° Batterie	20

	NOTE:
---	--------------

	SCHEDA TECNICA UPS	C1
	PRESI DI O: AMEDEO DI SAVOIA	
	Pad. C - piano 0 - Rudigoz	

MARCA / MODELLO	RIELLO / MASTER DIALOG
MATRI COLA	LZ51UP746890001
POTENZA NOMINALE KVA	15KVA
AUTONOMIA	120 minuti - pieno carico -


INGRESSO	Tensione nominale	400 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGL80/ 03.2012
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 10 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	80 Ah / Serie
	N ° Batterie	32

	<p>NOTE:</p>
---	---------------------

	SCHEDA TECNICA UPS	Dropl n1
	PRESI DI O: AMEDEO DI SAVOIA	
	Pad. Drop-in - piano 0 - Metadone	

MARCA / MODELLO	ELSIST / ONDA
MATRI COLA	02010400
POTENZA NOMINALE KVA	2KVA
AUTONOMIA	10 minuti - pieno carico -


INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / FG20722/ 23-05-2016
	Tipo	Piombo ermetico / 5 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	7,2 Ah / Serie
	N ° Batterie	3

	NOTE:
---	--------------

	SCHEDA TECNICA UPS	01
	PRESI DI O: AMEDEO DI SAVOIA	
	Pad. O - piano -1 – Microbiologia	

MARCA / MODELLO	Aros / Sentinel 4
MATRI COLA	P14648-09
POTENZA NOMINALE KVA	4KVA
AUTONOMIA	10 minuti - pieno carico -


INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / FG 20721 / 12.2014
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 5 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	7.2 Ah / Serie
	N ° Batterie	16

	<p>NOTE:</p>
---	---------------------

	SCHEDA TECNICA UPS	P1
	PRESI DI O: AMEDEO DI SAVOIA	
	Pad. P – piano terra - Cup	

MARCA / MODELLO	GTEC / ARIES
MATRI COLA	LU35UT859320001
POTENZA NOMINALE KVA	10KVA
AUTONOMIA	10 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	400 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	400 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / FGH / 05.2015
	Tipo	Pb ermetico / 5 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	12 Ah / Serie
	N ° Batterie	32

	NOTE:
---	--------------

	SCHEDA TECNICA UPS	Q1
	PRESI DI O: AMEDEO DI SAVOIA	
	Pad. Q - piano 0 – Lab. Universitario	

MARCA / MODELLO	GTEC / SIRIUS
MATRI COLA	ML43UT196920005
POTENZA NOMINALE KVA	20KVA
AUTONOMIA	15 minuti - pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	400 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / FG 12FGHL 28 / 29-09-2016
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 10 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	7.2 Ah / 2 Serie
	N ° Batterie	80





NOTE:

	SCHEDA TECNICA UPS	LeChiuse1
	PRESI DI O: VIA LE CHI USE	
	Piano Terra	

MARCA / MODELLO	LIEBERT / GXT
MATRI COLA	0104700064BWDT1
POTENZA NOMINALE KVA	6KVA
AUTONOMIA	10 minuti - pieno carico -


INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGHL28 / 15.05.2015
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 10 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	7.2 Ah / Serie
	N ° Batterie	20

	NOTE:
---	--------------

	SCHEMA TECNICA UPS	<h1>Pacchiotti1</h1>
	PRESIDI O: VI A PACCHI OTTI 4	
	Piano 3	

MARCA / MODELLO	BEST / POWER
MATRI COLA	ET61060000020054
POTENZA NOMI NALE KVA	6KVA
AUTONOMI A	10 minuti - pieno carico -


INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGHL28 / 18.05.2015
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 10 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	7 Ah / Serie
	N ° Batterie	20

	NOTE:
---	--------------

	SCHEMA TECNICA UPS	Toscana1
	PRESI DI O: CORSO TOSCANA 108	
	CUP – Piano Terra	

MARCA / MODELLO	AROS / M7.5
MATRI COLA	-----
POTENZA NOMINALE KVA	7.5KVA
AUTONOMIA	10 minuti - pieno carico -


INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / FG20721 / 09.2012
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 5 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	7 Ah / Serie
	N ° Batterie	32

	NOTE:
---	--------------

	SCHEDA TECNICA UPS	<h1>Pier della Francesca 1</h1>
	PRESI DI O: PIER DELLA FRANCESCA	
	Piano Primo	

MARCA / MODELLO	SOCOMEK / DIGYS
MATRI COLA	P151978001
POTENZA NOMINALE KVA	15KVA
AUTONOMIA	30 minuti - pieno carico -


INGRESSO	Tensione nominale	400 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
USCITA	Tensione nominale	400 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Trifase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / FG 20721 / 05.2012
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 5 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	7 Ah / Serie
	N ° Batterie	64

	<p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -18/05/2015 Sostituito alimentatore batterie -24/02/2016 Riscontarto UPS con interruttore alimentazione aperto. Controllo si è trovata scheda filtro guasta, da sostituire. -04/03/2016 Installato scheda filtro revisionata, avvio UPS. Riscontrato inverter chenon si accende – segue ricerca guasto. Spento, carico alimentato dalla rete
---	--

	SCHEMA TECNICA UPS	Ridotto1
	PRESI DI O: VI A DEL RI DOTTO 3	
	Piano Terra	

MARCA / MODELLO	POWERWARE / 9120
MATRI COLA	RW343A03228
POTENZA NOMINALE KVA	5KVA
AUTONOMIA	10 minuti - pieno carico -

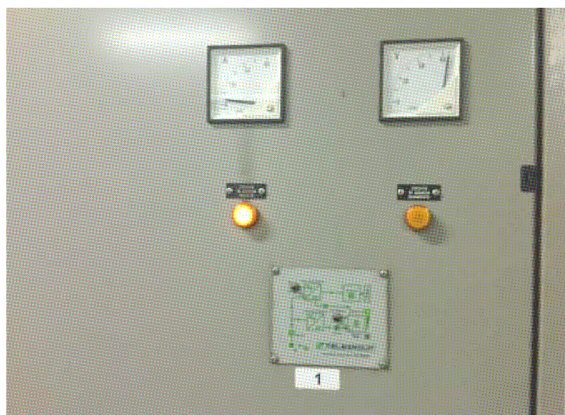
INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
USCITA	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGHL28 / 18.05.2015
	Tipo	Piombo ermetico
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	7 Ah / Serie
	N ° Batterie	20

	<p>NOTE:</p>
---	---------------------

	SCHEDA TECNICA ALIMENTATORE	M1
	PRESI DI O: OSPEDALE MARIA VITTORIA	
	Pad. M - piano -1 – Cabina elettrica 22KV	


MARCA / MODELLO	TELEGROUP / SAL 4820AS
MATRICOLO	4426
POTENZA NOMINALE KVA	48V-20A dc
AUTONOMIA	180 minuti – pieno carico -

INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50 Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
USCITA	Tensione nominale	48 Vdc
	Corrente	20 A
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / FG2A007 / 2012
	Tipo	PIOMBO ERMETICO / 5 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	100 Ah / Serie
	N° Batterie	5



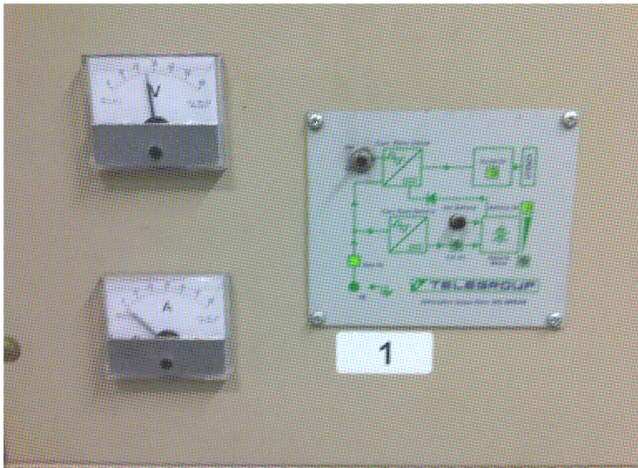
NOTE: Procedure di fuori servizio e ripristino dei servizi ausiliari a 48V dc della cabina 22 KV

1. In caso di messa fuori servizio dei servizi ausiliari per manutenzione o causa di guasto, occorre per prima cosa **APRI RE L'INTERRUTTORE GENERALE I GS DEL QUADRO AUSILIARI A 48V.**
2. **APRI RE** tutti gli interruttori dei circuiti ausiliari da I A1 a I A38, lasciando chiusi i contatti di stato (levette rosse).
3. Al momento di rimettere tensione, **CHI UDERE** per primo l'interruttore generale I GS e subito dopo **CHI UDERE** I A38, successivamente **Chiudere** tutti gli altri interruttori da I A1 a I A37.

	SCHEDA TECNICA ALIMENTATORE	B1
	PRESI DI O: AMEDEO DI SAVOIA	
	Pad. B - piano -1 – Cabina Elettrica Birago	

MARCA / MODELLO	TELEGROUP
MATRI COLA	4332
POTENZA NOMINALE KVA	

INGRESSO	Tensione nominale	220 V
	Frequenza nominale Hz	50 Hz
	Trifase / Monofase	Monofase
USCITA	Tensione nominale	24 Vdc
	Corrente	42 A
BATTERIA	Marca / Modello / Anno	FIAMM / 12FGHL42 / 24.06.2015
	Tipo	PIOMBO ERMETICA / 10 anni
	Tensione singolo monoblocco Vc.c.	12 V
	Capacità Ah / Configurazione	42 Ah / Serie
	N° Batterie	3

	NOTE:
---	--------------

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

88-B8-6A-C9-E4-4C-3D-B4-80-DA-90-30-F7-9E-D3-9D-E2-EE-37-7D

CADES 1 di 1 del 28/11/2017 15:14:46

Soggetto: REMO VIBERTI VBRME57S08L219R

Validità certificato dal 21/11/2016 15:19:42 al 25/11/2019 23:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 2C9C 48